

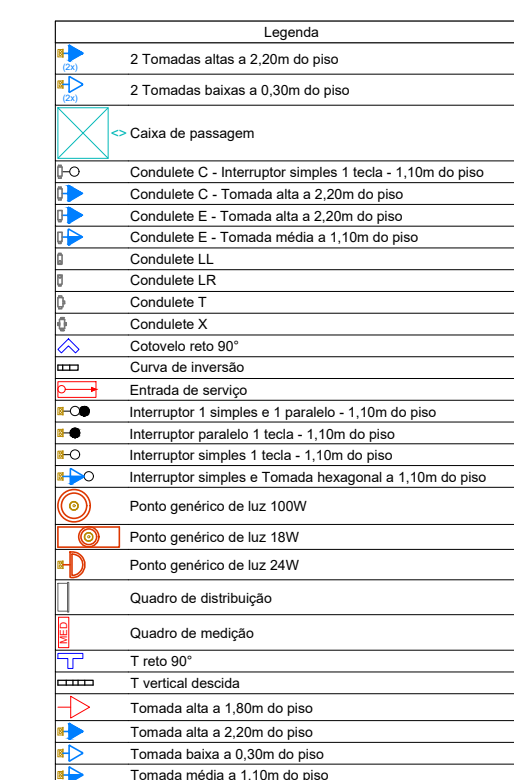


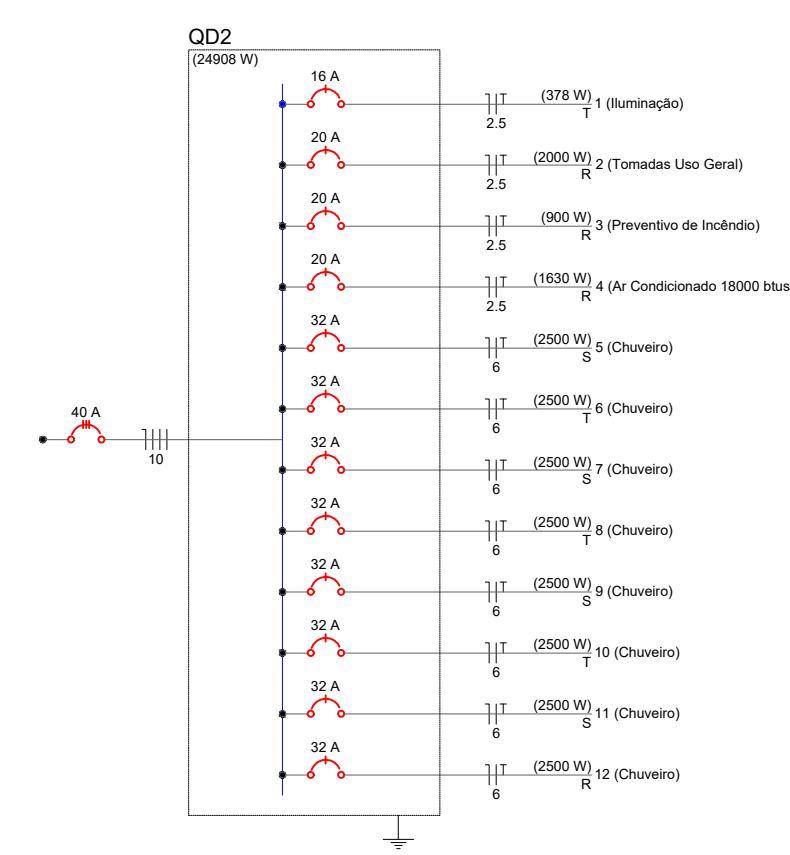

Legenda das indicações	
APC18000	Pontos de força - Condicionador de ar Split 18000BTU
CH5	Tomada - uso específico - Chuveiro simples
CTK	Cabo rede 90° - 5x0,50mm
CV	Cabo de injeção - 5b-50mm
TR	T rede 90° - 5x0,50mm
Tvch	T vertical Acabado - 5b-50mm

Circuito	Descrição	Pot. total (W)	Fase	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	Seção (mm ²)	Disj
13	Iluminação	1886	R	1886			2,5	16
14	Iluminação	1700	R	1700			2,5	16
15	Tomadas Usr. Geral	300	R	300			2,5	20
16	Preventivo de Incêndio	900	R	900			2,5	20
TOTAL		4796	R	4796	0	0		

Quadro de Cargas (2020)							
Circuito	Descrição	Pot. - 1 (VA)	Fases	Pot. - R (VA)	Pot. - S (VA)	Pot. - T (VA)	Seção
1	Iluminação	378	R			378	2,5
2	Tomadas Uso Geral	2000	R	2000			2,5
3	Proteção de Incêndio	900	R	900			2,5
4	Ar Condicionado 18000 Btu's	4536	R	1830			2,5
5	Condensado	2500	R		2500		6
6	Chuveiro	2500	T			2500	6
7	Chuveiro	2500	S		2500		6
8	Chuveiro	2500	T			2500	6
9	Chuveiro	2500	S		2500		6
10	Chuveiro	2500	T			2500	6
11	Chuveiro	2500	S		2500		6
12	Chuveiro	2500	R	2500			6
TOTAL		14500	3 Fases + N	7830	43000	7830	

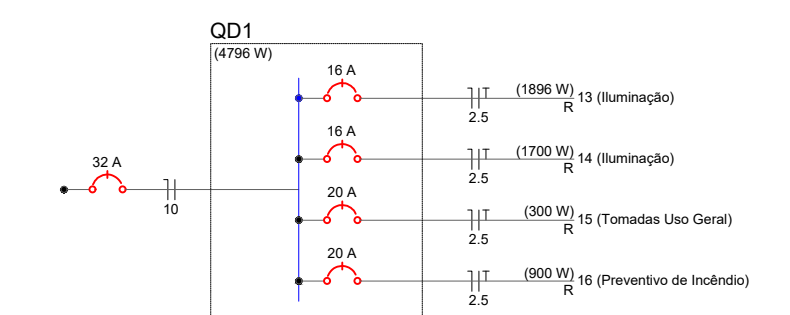

43333 1815 - 499214 4008
studiohalla3d@gmail.com
www.hallarq.com

CONSTRUÇÃO INSTITUCIONAL EM ALVENARIA - GINÁSIO ESCOLAR
Rodovia Estadual - SC, 416 - São Roque

Autor do Projeto:
Anderson Halla
Arquiteto e Urbanista - CAU nº 176063-7

Proprietário: Fundo Municipal de Educação - FMDE de Timbó
CNPJ: 32.257.384/0001-19

Área: 1.527,39m ²	Escala: Indicada	Revisão: 01	Data: Setembro 2020	Prancha:
--	----------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------

Especificação:
PLANTA BAIXA